



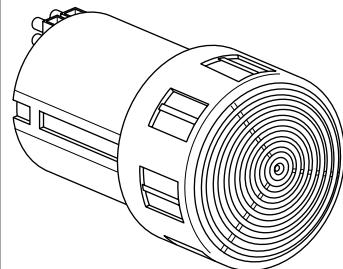
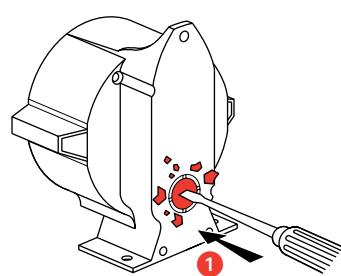



NT 65 212/04

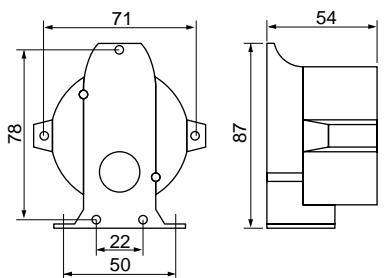


IP 30 - IK 05
-10°C / +55°C
1 x 1,5 mm²

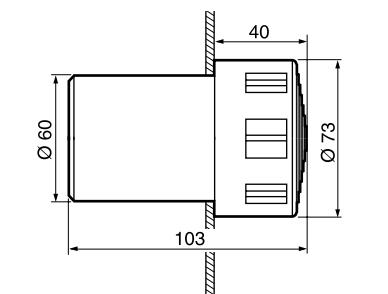

• OU • OF • OR

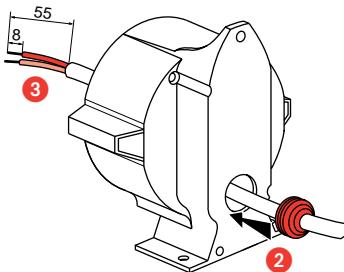

• ODER • O • OU

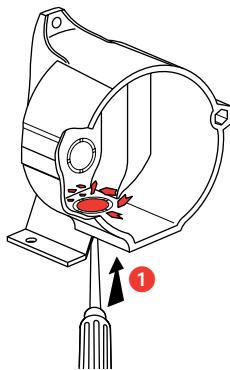

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
- De elektrische installatie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende voorschriften.
- The electrical installation shall comply with the relevant regulations.
- Die elektrische Anlage muß den geltenden Vorschriften entsprechen.
- La instalación eléctrica se debe realizar de conformidad a la reglamentación en vigor.
- A instalação eléctrica deve ser realizada de acordo com a regulamentação em vigor.

